


Sdr. Felding Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 0,69


Vedvarende energi

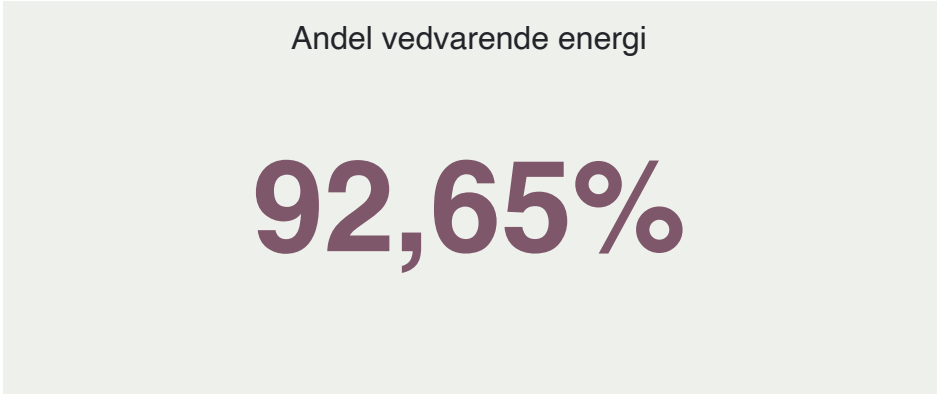

Rangering - CO₂ udledning

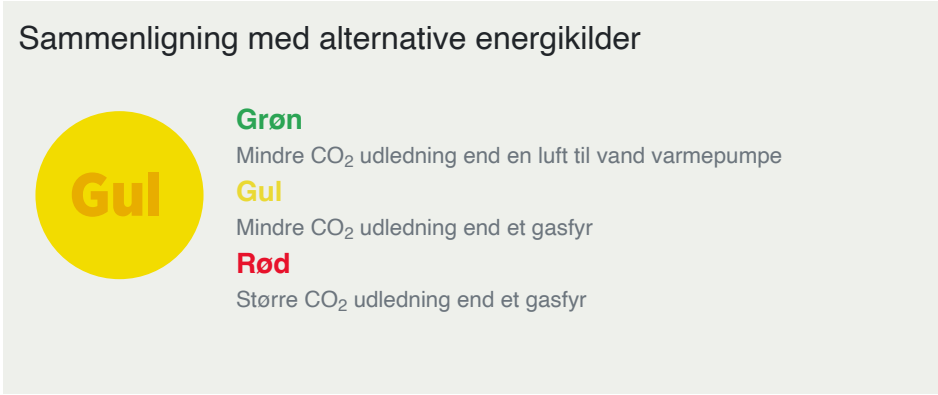

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

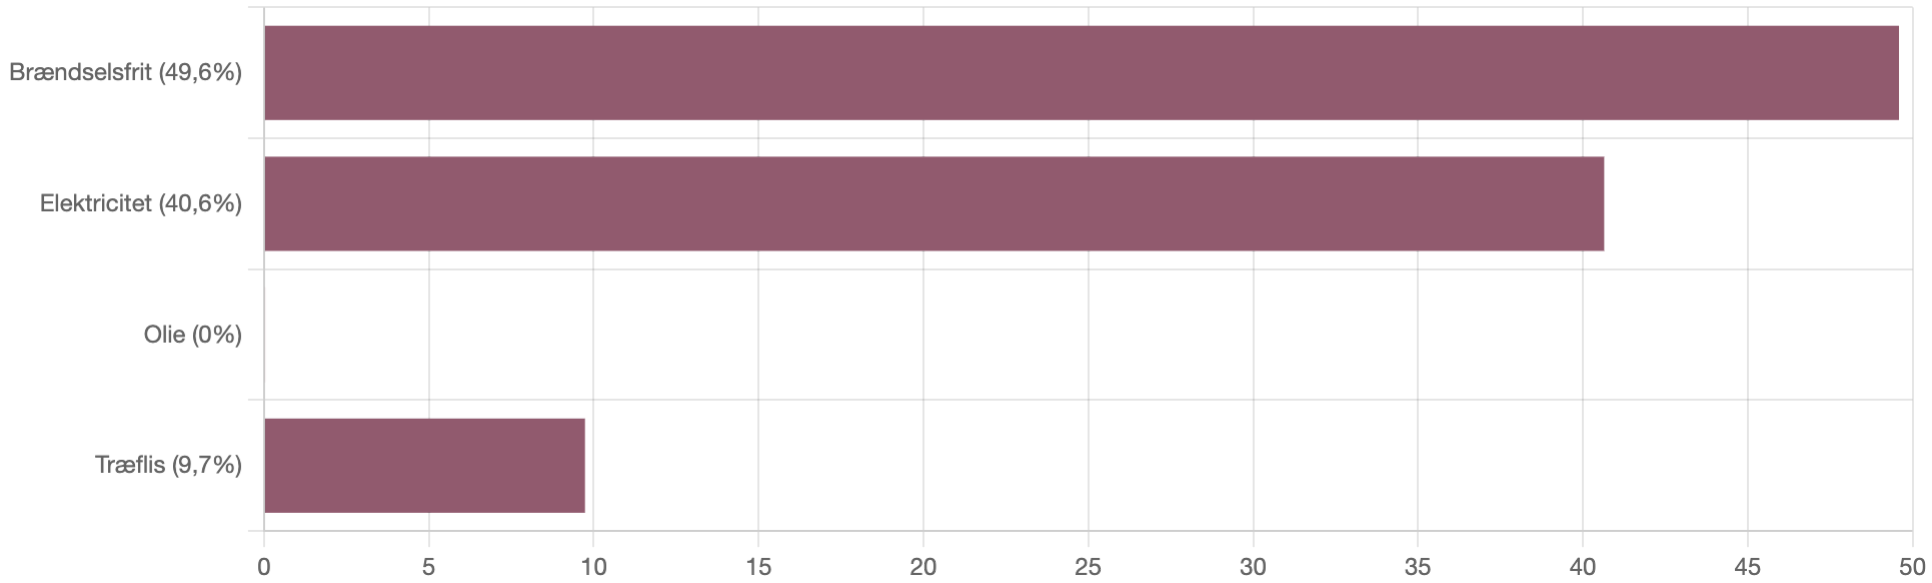

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	13,7	kg/GJ	49,3	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	8,1	g/GJ	29,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,8	g/GJ	2,9	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	14,1	kg/GJ	50,8	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	4,6	g/GJ	16,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	33,8	g/GJ	121,7	mg/kWh
CO (Kulilte)	47,4	g/GJ	170,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	4,1	g/GJ	14,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	4,1	g/GJ	14,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Sdr. Felding Varmeværk
CVR: 13363919
Bjergevej 33 | 7280 Sønder Felding
+45 97 19 82 72 | mail@sfvv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.